

CITTA' DI CUORGNE'



RESTAURO DEL TEATRO STORICO COMUNALE

CUP: D72C15000070002


PROGETTO ESECUTIVO



Elaborato: IE.7	Oggetto: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO QUADRO ELETTRICO GENERALE QEG	
	Scala: ---	Data: Dicembre 2016

PROGETTAZIONE:
Arch. Maria Teresa NOTO

SUPPORTO AL RUP:
Arch. Prof. Carla BARTOLOZZI

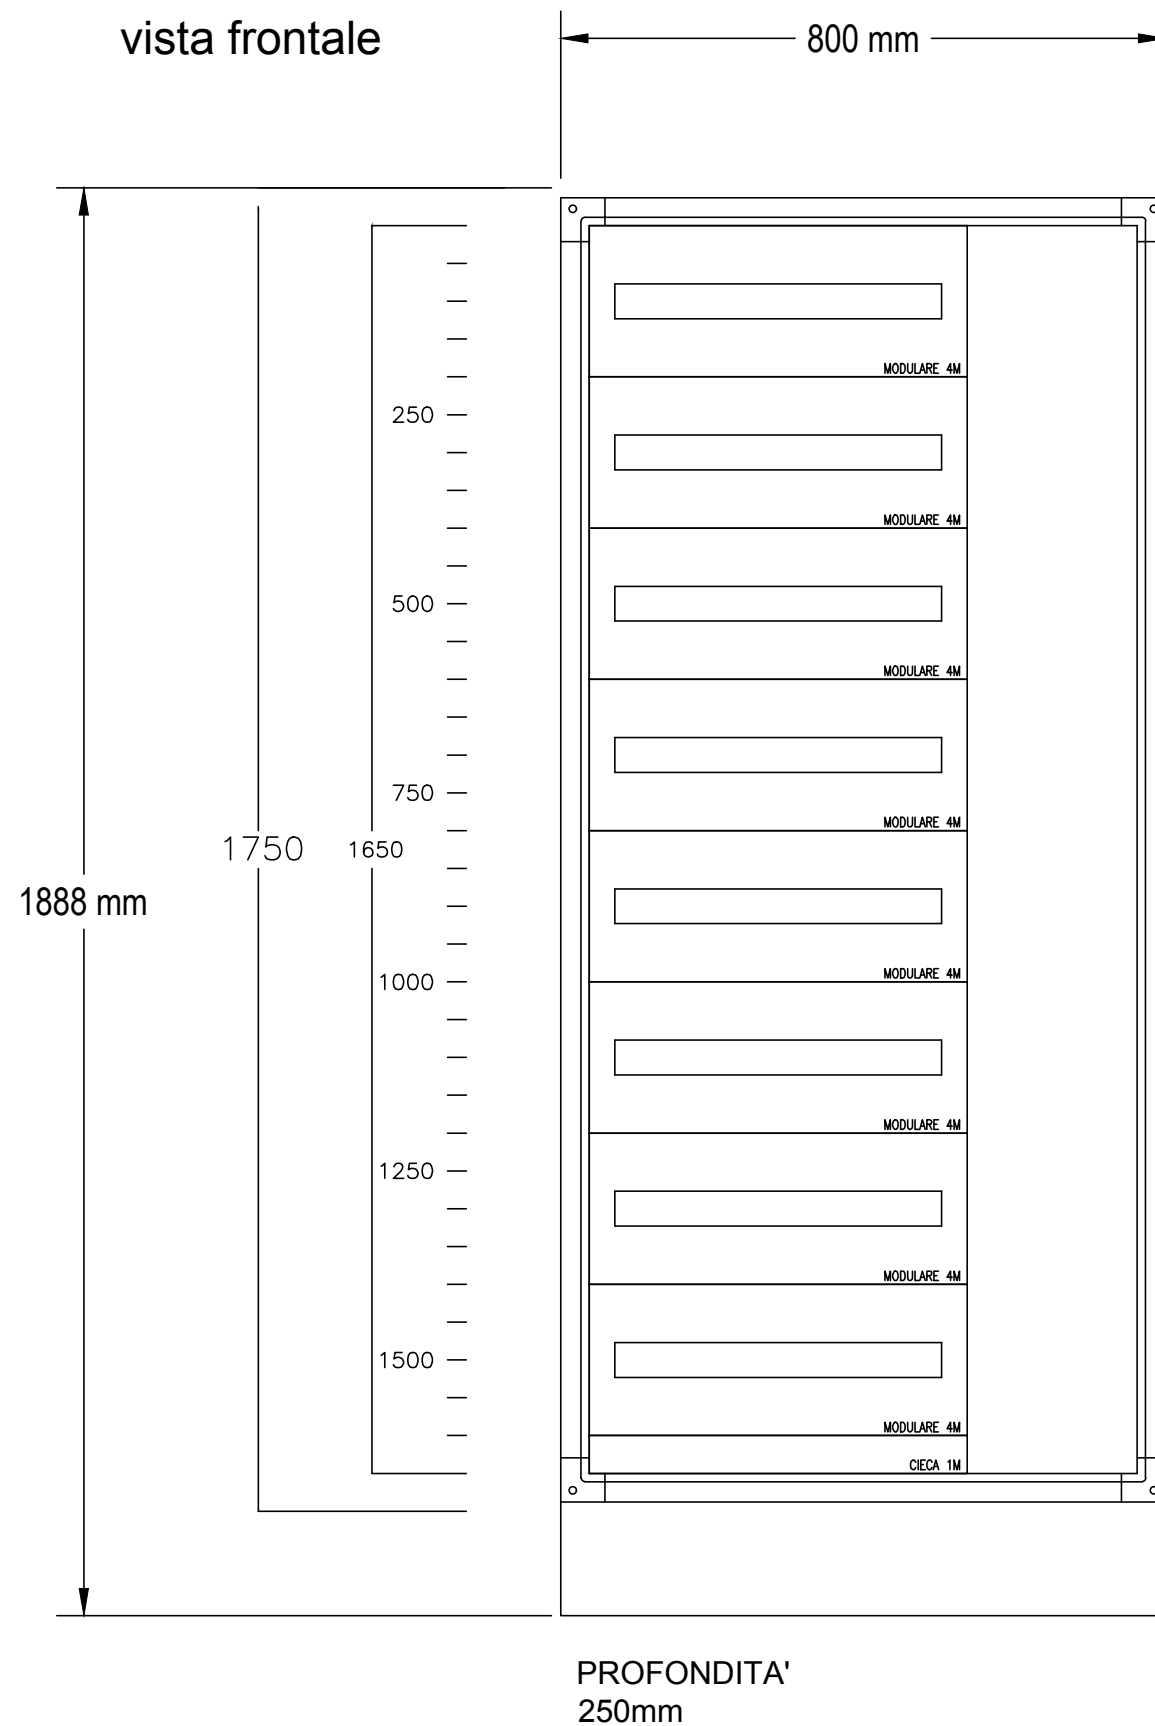

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			80
I _{cc} PRES. SUL QUADRO [kA]			15
SISTEMA DI NEUTRO			TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
I _n [A]	80	I _{cc} [kA]	15
CARPENTERIA/CENTRALINO	ARMADIO	MET.	
CLASSE DI ISOLAMENTO	I	IP	40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	☒ — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	☒ — CEI EN 60947-2 ☐ — CEI EN 60898
CARPENTERIA	☒ — CEI 17-114 ☐ — CEI 23-48 CEI 23-49 CEI 23-51

					COMMITTENTE CITTA' DI COURGNE' (TO)	LAVORO RISTRUTTURAZIONE TEATRO STORICO COMUNALE PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO	DENOMINAZIONE QUADRO QUADRO ELETTRICO GENERALE - QEG CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO	FILE	
								IE.QE QUADRI ELETTRICI	
								DISEGNO	
								IE.07	
								FOGLIO	SEGUE
00	DICEMBRE 2016	EMISSIONE	SM	LB				01	02
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICA					

